

Anfrageblatt Geländerpfosten



1/2

für Geländerpfosten mit Verbauung nach abP 400-007-17-2* und abP 40-003-19-3*

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Kontaktinformationen									
Firma	Telefon								
Ansprechpartner	E-Mail								
Kunden-Nr.	Bauprojekt/Kommission								
(nur eine Brüstung pro Blatt)									
Bebauungsbereich									
☐ Innenbereich	☐ Außenbereich								
Bebauung									
☐ gemäß Prüfzeugnis (abP)	☐ nicht relevant								
Verbauungsart									
☐ Frontmontage	☐ Aufsatzmontage								
hg = 1056 mm	hg = 1046 mm								
geplante Glasart und -abmessungen									
☐ 12,76 mm VSG aus ESG									
☐ 12,76 mm VSG aus ESG-H									
☐ 12,76 mm VSG aus Floatglas									
☐ 2 Pfosten-System									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Geländer 1</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">bg= mm Stück</td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Geländer 2</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">bg= mm Stück</td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Geländer 3</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">bg= mm Stück</td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Pfostenabstand (X)</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: right;">_____ mm</td> </tr> </table>	Geländer 1	bg= mm Stück	Geländer 2	bg= mm Stück	Geländer 3	bg= mm Stück	Pfostenabstand (X)	_____ mm
Geländer 1									
bg= mm Stück									
Geländer 2									
bg= mm Stück									
Geländer 3									
bg= mm Stück									
Pfostenabstand (X)									
_____ mm									
Siehe unsere Prüfzeugnisse BAY 40-007-17-2 und 40-003-19-3 für die zulässigen Breiten.									
3 Pfosten-System									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Geländer 1</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">bg= mm Stück</td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Geländer 2</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">bg= mm Stück</td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Geländer 3</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">bg= mm Stück</td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Pfostenabstand (X)</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: right;">_____ mm</td> </tr> </table>	Geländer 1	bg= mm Stück	Geländer 2	bg= mm Stück	Geländer 3	bg= mm Stück	Pfostenabstand (X)	_____ mm
Geländer 1									
bg= mm Stück									
Geländer 2									
bg= mm Stück									
Geländer 3									
bg= mm Stück									
Pfostenabstand (X)									
_____ mm									
Siehe unsere Prüfzeugnisse BAY 40-007-17-2 und 40-003-19-3 für die zulässigen Breiten.									

* Sollte ein Prüfzeugnis ablaufen, wird eine neue Prüfzeugnisnummer vergeben.

Anfrageblatt Geländerpfosten




2/2

für Geländerpfosten mit Verbauung nach abP 400-007-17-2* und abP 40-003-19-3*

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Grundrisse

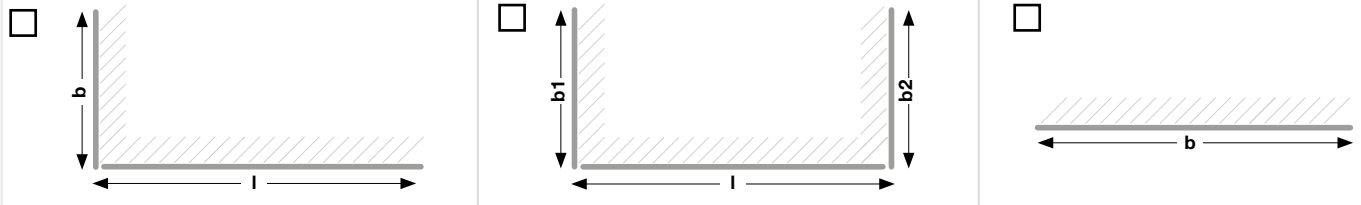

☐ eigene Skizze: (bitte dabeilegen)

Einbauort:

☐ Binnenland: ☐ Küste der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee ☐ Inseln der Nordsee

Ortsname: _____

PLZ: _____

Holmlast - Kategorien nach DIN 18008 Kat. B (Angabe unbedingt erforderlich)

☐ 0,5 kN/m (privat) ☐ 1,0 kN/m (öffentlich)

Einwirkung Wind (Angabe nur im Außenbereich erforderlich)

☐ Charakteristischer Wert der Einwirkungen (Windlast)

$q_w =$ _____ kN/m² Windzonen ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ Die Ermittlung des charakteristischen Wertes der Einwirkungen soll durch P+S erfolgen.

Durch die neue Lastnorm EC1 ist die Ermittlung der Last komplexer geworden. Diese Lastnorm ist für alle abZ und alle technischen Regeln (d. h. z. B. auch DIN18008) anzuwenden. Pauli + Sohn unterstützt Sie gerne bei der Ermittlung der anzusetzenden Lasten. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass ein statischer Nachweis oder auch eine Lastermittlung nur durch einen anerkannten Statiker erbracht werden darf. Daher ist der durch P+S ermittelte Wert als Anhaltswert zu verstehen und baurechtlich nicht verbindlich!

Gebäudegeometrie (Angabe unbedingt erforderlich)

Gebäudebreite: $G_b =$ _____

Gebäudetiefe: $G_t =$ _____

Gebäudehöhe: $G_h =$ _____


Länge der Brüstung: $l =$ _____

Breite der Brüstung: $b =$ _____

Brüstungshöhe: $h_g =$ _____

Einbauhöhe*: $z =$ _____

* vom Boden bis zum Oberkante der Brüstung

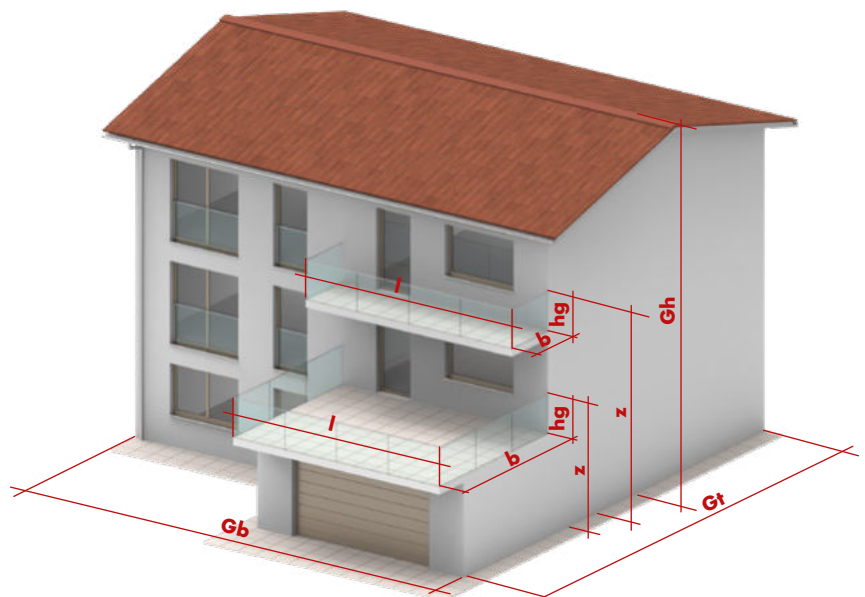

* Sollte ein Prüfzeugnis ablaufen, wird eine neue Prüfzeugnisnummer vergeben.